



Паспорт

Руководство по монтажу

Комплект воздуховодов КВБ.КТВ-Э1.4.



СЛМД.Б.КТВ-Э1.4.ПС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение.....	3
2.	Общие указания.....	3
3.	Условные обозначения для заказа.....	3
4.	Применяемость.....	4
5.	Комплект поставки.....	4
6.	Список необходимого инструмента.....	5
7.	Порядок монтажа.....	5
8.	Требования безопасности.....	9
9.	Правила хранения и транспортирования.....	9
10.	Утилизация.....	9
11.	Гарантийное обслуживание.....	10
12.	Гарантийные обязательства.....	11

1 ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции производства ООО «Интертехника».

Перед монтажом комплекта воздухопроводов КВБ.КТВ-Э1.4. внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. После тщательного изучения, сохраните руководство, чтобы обращаться к нему в дальнейшем.

2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Комплект воздухопроводов КВБ.КТВ-Э1.4. (далее КВ) предназначен для соединения контура циркуляционного воздуха кондиционера с кондиционируемым помещением. КВ является одним из узлов кондиционера (не входит в комплект поставки кондиционера), не может быть использован как самостоятельное изделие. Предназначен для работы в составе транспортного кондиционера.

Упаковочные материалы могут быть повторно использованы, поэтому советуем Вам сдать их в пункт сбора вторсырья.

При покупке КВ обязательно проверьте его комплектность, отсутствие механических повреждений, а также качество в целом.


3 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Комплект воздухопроводов КВБ.КТВ-Э1.4.



Наименование

(СЛМД.Б.КТВ-Э1.4.)



Обозначение

1. СЛМД. – четырехзначный буквенный код организации разработчика.
2. Б.КТВ-Э1.4. - Комплект воздухопроводов бокового подключения для КТВ-Э-1.У1, КТВ-Э-4.У1, КТВ-Э-1М.У1.

Пример заказа: требуется комплект воздухопроводов для кондиционера транспортного

1. КТВ-Э-1.У1, КТВ-Э-4.У1, КТВ-Э-1М.У1:

Комплект воздухопроводов КВБ.КТВ-Э1.4. (СЛМД.Б.КТВ-Э1.4.)

4 ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

1. **Комплект воздуховодов КВБ.КТВ-Э1.4.** применяется для исполнений кондиционера транспортного КТВ-Э-1.У1, КТВ-Э-4.У1, КТВ-Э-1М.У1 со следующими обозначениями:

Обозначение кондиционера с боковым расположением воздухозаборных окон	КТВ-Э-1.01.00.000	КТВ-Э-1М.01.00.000
	КТВ-Э-1.02.00.000	КТВ-Э-1М.02.00.000
	КТВ-Э-1.03.00.000	КТВ-Э-1М.03.00.000
	КТВ-Э-1.04.00.000	КТВ-Э-1М.04.00.000
	КТВ-Э-4.01.00.000	
	КТВ-Э-4.02.00.000	
	КТВ-Э-4.03.00.000	
	КТВ-Э-4.04.00.000	

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 1. Комплект поставки.

№	Наименование	Изображение	Количество
1	Прокладка уплотнительная воздуховода (300x160мм). СЛМД.Б.КТВ-Э1.4.100.00.002		2 шт.
2	Шаблон отверстия внутренней стенки кондиционируемого помещения. СЛМД.Б.КТВ-Э1.4.100.00.004		1 шт.
3	Шаблон для разметки отверстий кондиционируемого помещения с уличной стороны. СЛМД.Б.КТВ-Э1.4.100.00.005		1 шт.
4	Воздуховод. СЛМД.Б.КТВ-Э1.4.100.10.002		2 шт.
5	Решетка воздуховода. СЛМД.Б.КТВ-Э1.4.100.00.007		2 шт.
6	Винт резьбоформирующий DIN 7500C с полуцилиндрической головкой, шлиц TORX T20 M4x30 СЛМД.Б.КТВ-Э1.4.100.20.001		24 шт.

6 СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА

1	Шуруповерт аккумуляторный.	1 шт.
2	УШМ электрическая, мощность не менее 1500 Вт.	1 шт.
3	Диск режущий по металлу Ø 125 мм для УШМ.	1 шт.
4	Сверло по металлу Ø 3мм.	1 шт.
5	Бита для шуруповерта TORX T20	1 шт.
6	Маркер для металлических поверхностей.	1 шт.


7 ПОРЯДОК МОНТАЖА

7.1 Подготовка прямоугольных отверстий 125x248мм для воздуховодов и монтажных отверстий крепления кондиционера.

Внимание! Перед выполнением прямоугольных отверстий для воздуховодов необходимо убедиться, что внутри стенки, в месте предполагаемых отверстий отсутствуют усилители, швеллеры, перегородки. Это необходимо для того, чтоб оценить возможность установки КВ в данном месте.

Перед установкой кондиционера необходимо выполнить отверстия для воздуховодов в вертикальной стенке кондиционируемого помещения и монтажные отверстия. Для этого использовать шаблон для разметки отверстий (поз. 3 из комплекта поставки). Перед разметкой проверить на шаблоне соответствие фактических размеров межцентровых отверстий и размеров, указанных на нем. Выполнить разметку отверстий на внешней стенке.

Внимание! Правильное расположение шаблона (поз. 3 из комплекта поставки) на вертикальной стенке кондиционируемого помещения показано на рисунке 7.1.1. Не перепутать!

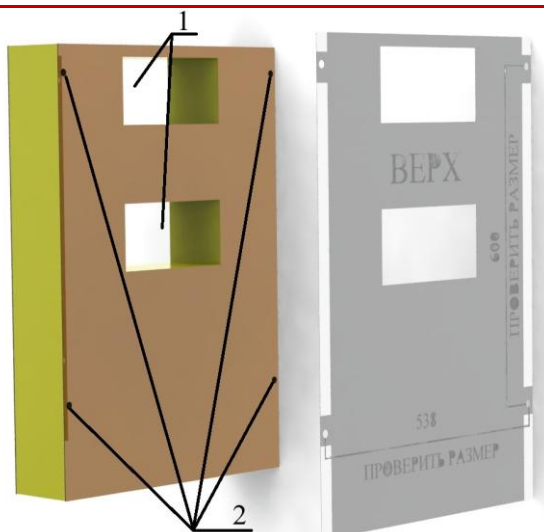

1. Место предполагаемых отверстий для воздуховодов 125x248мм.
2. Место предполагаемых монтажных отверстий для крепления кондиционера.

Рис. 7.1.1 Расположение шаблона (поз. 3 из комплекта поставки) на вертикальной стенке кондиционируемого помещения. Разметка.



Подготовить места для крепления кондиционера. Это могут быть клепательные гайки М10, специально подготовленные приварные гайки, или иной вид крепежа (на усмотрение разработчика).

После готовности отверстий внешней стенки кондиционируемого помещения выполнить отверстия внутренней стенки. Использовать шаблон (поз. 2 из комплекта поставки). Расположить шаблон на внутренней стенке с уличной стороны через заранее подготовленные отверстия наружной стенки. Выполнить по 2 центрирующих отверстия Ø 3 мм через отверстия в шаблоне, затем с внутренней стороны кондиционируемого помещения приложить шаблон (поз. 2 из комплекта поставки) соосно полученным отверстиям Ø 3 мм, обвести контур и выполнить прямоугольные отверстия.



Рис. 7.1.2 Расположение шаблона (поз. 2 из комплекта поставки) на внутренней стенке с уличной стороны кондиционируемого помещения.

7.2 Установка воздуховодов.

Воздуховоды (поз. 4 из комплекта поставки) вставить с внутренней стороны кондиционируемого помещения в заранее подготовленные отверстия в вертикальной стенке. Выполнить примерку воздуховодов перед установкой кондиционера. Они рассчитаны под толщину вертикальной стенки кондиционируемого помещения 140мм. В случае, если толщина менее 140мм, воздуховоды необходимо обрезать в один уровень с плоскостью вертикальной стенки.

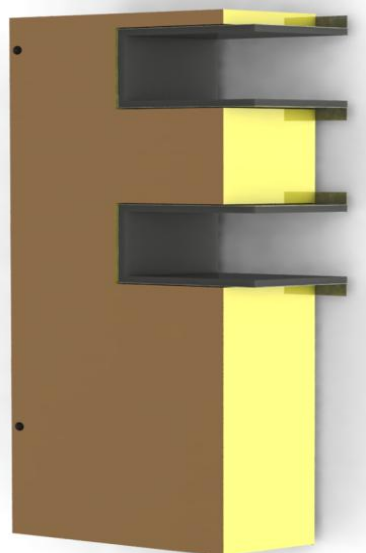


Рис. 7.2.1 Адаптация воздуховодов в вертикальной стенке кондиционируемого помещения (поз. 4 из комплекта поставки).

Разметить отверстия для крепления, выполнить отверстия \varnothing 3мм и фиксировать винтами резьбоформирующими (поз. 10 из комплекта поставки).

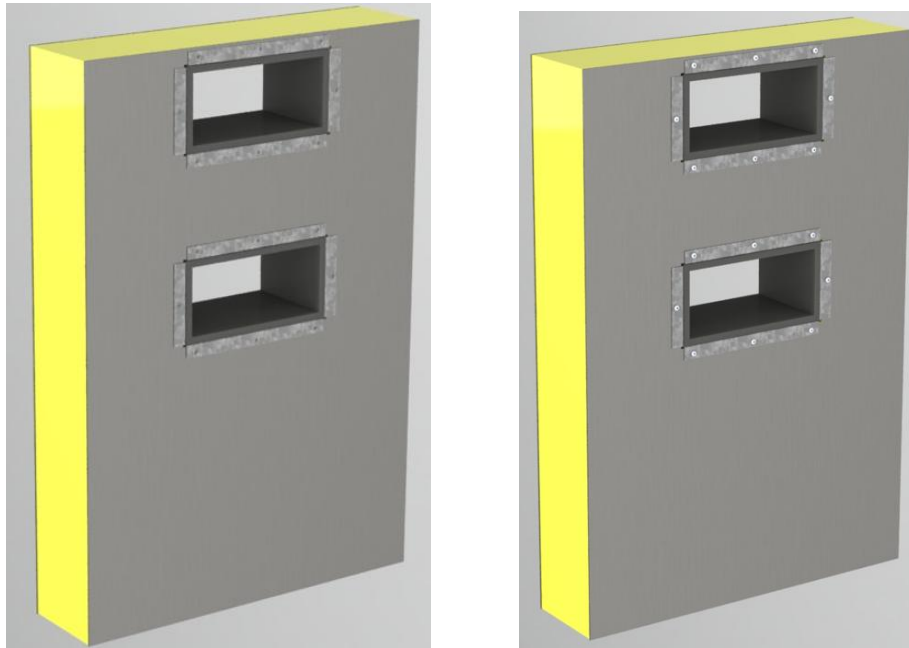


Рис. 7.2.2 Разметка отверстий и крепление воздуховодов.

7.3 Установка прокладок для воздуховодов.

Перед установкой кондиционера на вертикальной стенке кондиционируемого помещения расположить прокладки уплотнительные (поз. 1 из комплекта поставки), предварительно удалив пленку липкого слоя. Расположить прокладки максимально соосно отверстиям.

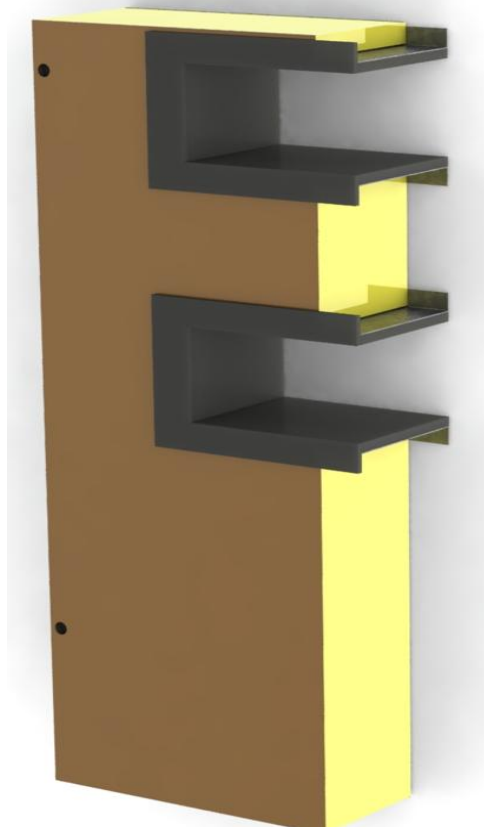


Рис. 7.3.1 Расположение прокладок уплотнительных (поз. 1 из комплекта поставки) на вертикальной стенке кондиционируемого помещения.



Смонтировать кондиционер.



Рис. 7.3.2 Расположение кондиционера с установленными воздуховодами.

7.4 Установка решеток воздуховодов.

Разместить решетки воздуховодов (поз. 5 из комплекта поставки) напротив ранее установленных воздуховодов и разметить отверстия для крепления. Выполнить по 4 отверстия \varnothing 3мм для каждой из решеток. Для крепления решеток использовать Винт резьбоформирующий (поз. 10 из комплекта поставки). Располагайте решетки таким образом, чтобы поток обработанного воздуха не попадал на решетку всасывающую.



Рис. 7.4.1 Правильное расположение решеток относительно друг друга.



Рис. 7.4.2 Неправильное расположение решеток относительно друг друга.

8 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К монтажу КВ допускается только квалифицированный персонал, изучивший данное руководство, а также прошедший соответствующие инструктажи по соблюдению правил техники безопасности, принятые на предприятии, в условиях которого выполняется монтаж.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

КВ хранить в упакованном виде в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, при относительной влажности воздуха не выше **70%**.

Транспортировать в упакованном виде, любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Надежно закреплять КВ, чтобы исключить любые возможные удары и перемещения его внутри транспортного средства.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ, **не допускается подвергать КВ ударным нагрузкам.**

10 УТИЛИЗАЦИЯ

КВ не имеет элементов, оказывающих потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

После вывода КВ из эксплуатации, составляется соответствующий акт (акт списания), установленной формы, принятой на данном предприятии.

Металлические элементы утилизируются, как лом черных металлов, на предприятиях по переработке металлов.

Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования, обратитесь в администрацию города или службу, занимающуюся утилизацией.



11 ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

КВ, выпускаемые ООО «Интертехника», обеспечиваются гарантийным обслуживанием. Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя изложены в форме *№1-гарант*.

При обнаружении неисправностей, необходимо обратиться в торговое предприятие, продавшее изделие, или на предприятие-изготовитель.

Гарантийные обязательства изготовителя (форма *№1-гарант*) в течение гарантийного срока применительно к КВ **не действуют в следующих случаях:**

- нарушения потребителем правил монтажа, изложенных в настоящем руководстве;
- некомплектности и механических повреждений после продажи КВ;
- использования КВ не по назначению;
- небрежности при хранении, транспортировании и эксплуатации потребителем, торгующей или транспортной организацией;
- повреждений, вызванных экстремальными климатическими условиями при хранении, транспортировании и эксплуатации;
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или живыми организмами;
- проведения ремонта КВ лицами, не имеющими на это соответствующего разрешения и необходимой квалификации;
- а также по другим причинам, не зависящим от предприятия-изготовителя.

РУС

+7(928)623-51-90, +7(988)895-49-23 ООО «Интертехника»

**Форма №1-гарант**

Изготовитель ООО «Интертехника»

347910, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Котлостроительная, зд. 37/14д, ком. 8

(предприятие, организация, адрес)

ИНН/КПП 6154153248/615401001

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА1 Комплект воздухопроводов **КВБ.КТВ-Э1.4. (СЛМД.Б.КТВ-Э1.4.)**

(наименование товара)

Изготовитель гарантирует соответствие товара требованиям комплекту конструкторской документации, при условии соблюдения потребителем правил монтажа, изложенных в данном руководстве.

2 Дата изготовления товара, серийный номер

(число, месяц, год)

(серийный номер)

3 Гарантийный срок хранения товара

1 год

(лет)

Гарантийный срок хранения исчисляется от даты изготовления товара и заканчивается датой, установленной изготовителем.

Гарантийные обязательства изготовителя не действуют в том случае, когда продавец продал потребителю товар, гарантийный срок которого истек.

4 Гарантийный срок эксплуатации товара

1,5 года

(лет)

В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право в случае выявления недостатков (отклонений от условий технического задания) – на бесплатный ремонт, а также замену товара или возврат его стоимости в соответствии с требованиями Закона РФ «О защите прав потребителей».

Если в течение гарантийного срока товар эксплуатировался с нарушением правил монтажа или потребитель не выполнял рекомендаций предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание КВ, ремонт выполняется за счет потребителя.

5 Срок службы товара

10 лет

(лет)

Изготовитель гарантирует возможность использования товара по назначению в течение срока службы (при условии проведения послегарантийного ремонта за счет потребителя).

Срок службы прекращается в случае:

- использования узлов, деталей, комплектующих изделий, не предусмотренных документацией завода-изготовителя;
- использования товара не по назначению;
- нанесения потребителем повреждений, в результате которых товар вышел из строя;
- нарушения потребителем правил монтажа товара.

Изготовитель

Генеральный директор ООО «Интертехника»

И.Ю.Величка

(подпись и расшифровка)

МП



ООО «Интертехника» предлагает Вам широкий ассортимент транспортных кондиционеров и комплектующих (пульты управления, отопительные элементы, запасные части). Принимаем заявки на разработку и изготовление транспортных кондиционеров по индивидуальным требованиям.

Россия
г. Таганрог
+7(928)623-51-90
+7(988)895-49-23